

Министерство
имущественных отношений
Удмуртской Республики



Удмурт Элькуньсь
ваньбур кустыпъёсья
министерство

Бюджетное учреждение
Удмуртской Республики
«Центр кадастровой оценки и
технической инвентаризации
недвижимого имущества»
(БУ УР «ЦКО БТИ»)

«Кадастр дунъянъя но
недвижимой ваньбуретлы
технической инвентаризаци лэсьтонъя
центр» Удмурт Элькуньсь коньдэтэн
возиськись ужъюрт
(«ЦКО БТИ» УЭ КВУ)

Владимира Краева ул., д. 21, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426004
Тел./факс(3412) 666-111, e-mail: info@udmbti.ru, официальный сайт: http://www.udmbti.ru
ИНН - 1841073591, КПП - 184101001, ОГРН - 1171832021272

Решение

о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

25.02.2020 г.

№ 000052

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества» рассмотрело обращение об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости (далее - Обращение):

Вид объекта недвижимости	Кадастровый номер	Адрес	Кадастровая стоимость, руб.	УПКС, руб.
Земельный участок	18:08:044001:3505	Удмуртская Республика, Завьяловский район	469 973,68	227,48

поступившее от Моисеева Эдуарда Борисовича, 27.01.2020 г. (входящий № 000032 от 27.01.2020г.).

Суть обращения:

Земельный участок на период, с момента регистрации 10 апреля 2014 г. по настоящий момент не используется, т.к. нет технических возможностей подключения к сетям газа и электроснабжения. Участок расположен ближе к трассе и не может использоваться по причине проложенного под ним оптико-волоконного кабеля Федерального значения, который был проложен без согласия собственника. Близость к объездной дороге в данном случае отрицательный фактор из-за большого трафика большегрузных машин, создающих много шума. Кадастровая стоимость земли многократно завышена, примыкания к населенному пункту нет и на помощь администрации рассчитывать не приходится по подключению к сетям газа и электроснабжения, вывозу ТБО.


В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 года № 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости» была проведена проверка наличия технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вышеуказанного объекта недвижимости.

Определение кадастровой стоимости объекта, произведено в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Кадастровая стоимость утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2019 г. № 540 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года».

При проведении государственной кадастровой оценки объект оценки отнесен в 13 сегмент «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка», кодом расчета вида использования 13:21 «Ведение садоводства». Так как объект не удалось отнести ни к одному из садово огороднических товариществ (СОТ), он был отнесен в подгруппу «13:021_УПКС», расчет был произведен по удельному показателю кадастровой стоимости (УПКС) в кадастровом квартале.

Заявителем не предоставлены документы, подтверждающие невозможность продолжения фактического использования объекта недвижимости в связи с прокладыванием оптоволоконного кабеля. В ходе рассмотрения обращения были определены ценообразующие факторы, которые использовались в ходе проведения государственной кадастровой оценки для подгруппы 13:021_СОТ, для участков, около деревни Старый Чультем, которые были выделены под дачное строительство. Значения отсутствующих ценообразующих факторов были приняты из публичной кадастровой карты.

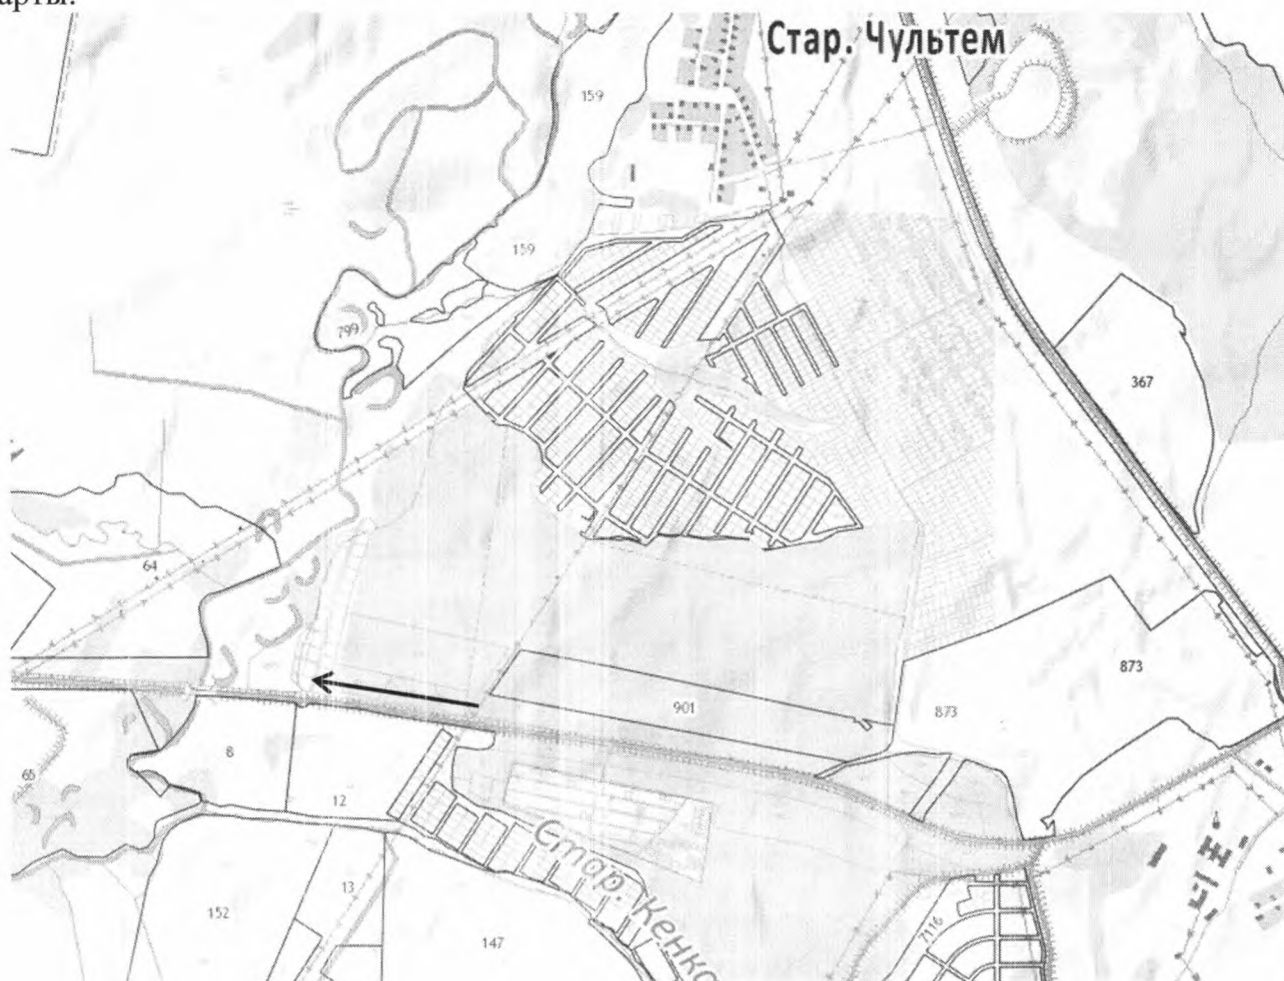

Площадь, кв.м	Газоснабжение	Расстояние от населенного пункта до центра муниципального района, городского округа, м	Близость к основной дороге, магистрали не более 1 км от границ СНТ	Наличие маршрутного транспортного обеспечения до границ СНТ	Численность населения НП, жители которого преимущественно являются пользователями ЗУ, чел.	Наличие подъездной дороги с твердым покрытием	Корректировки на наличие ограничения для участков, предназначенных для общего пользования, улиц и проездов
2066	нет	10700	да	нет	648944 (Ижевск)	грунт	нет

Представленная информация дает основание для пересмотра кадастровой стоимости объекта в связи с уточнением его подгруппы.

По итогам проверки был выявлен факт наличия массовой технической ошибки:

Описание ошибки	Действия по исправлению ошибки	Определение подгруппы
Массовая техническая	Изменение подгруппы	13:021_СОТ

В результате проверки принято


РЕШЕНИЕ:

1) исправить выявленную массовую техническую ошибку и осуществить пересчет кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 18:08:044001:3505;

2) определить кадастровую стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером 18:08:044001:3505 в результате исправления ошибки, в размере 244 449,12 рублей (УПКС 118,32).

Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде.

Директор

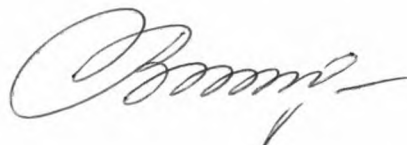

Н.А. Возмищева

Заместитель директора



Т.В. Немтырева